


# KRIŽOVANIE A SÚBEH S EXISTUJÚCIMI PLYNÁRENSKÝMI ZARIADENIAMI

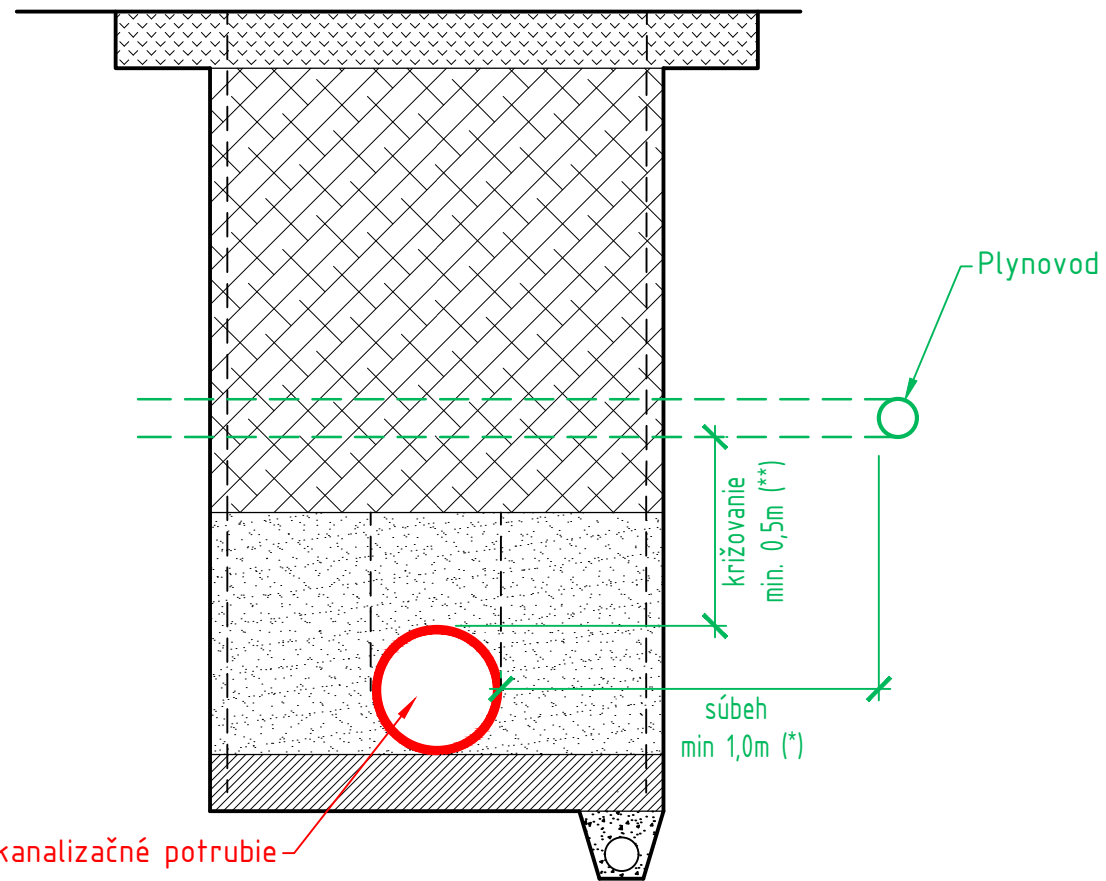


\* Pri súbehu je možné v prípade stiesnených pomerov po dohode so správcom (počas realizácie) vzdialenosť znížiť na 0,40m (len pri plynovodoch do 0,005 MPa)  
 \*\* Pri križovaní je možné vzdialenosť po dohode so správcom znížiť na menšiu ako 0,5m, minimálne však 0,15m. V tom prípade je potrebné plynovod opatriť trojnásobnou izoláciou presahujúcou križované kanalizačné vedenie 1,0m na každú stranu. Zároveň musí táto izolácia vyhovovať iskrovej skúške pre skúšobné napätie 25kV.

Takéto výnimky je však zhotoviteľ povinný odkonzultovať so správcom plynárenského zariadenia!!!

## POZNÁMKY:

- Existujúce plynárenské zariadenia (potrubia) sú v projektovej dokumentácii zakreslené orientačne, na základe zakreslenia od správcu. Pred realizáciou stavby je zhotoviteľ stavby povinný zabezpečiť presné vytýčenie plynárenských zariadení v teréne.
- Trasa plynovodného potrubia je naznačená v situáciách, križovania navrhovanej stavby s plynovodným potrubím sú naznačené v situáciách
- V prípade kolíznych stavov je zhotoviteľ stavby povinný riešiť tieto kolízne stavy s projektantom stavby a so správcom plynárenských zariadení.
- Všetky križovania súbehy s plynárenskými zariadeniami musia byť zrealizované v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- Všetky križovania a súbehy musia byť zrealizované podľa podmienok uvedených v tejto projektovej dokumentácii a podľa podmienok stanovených správcom plynárenského zariadenia!!!

VYPRACOVAL: <b>Enviroline s.r.o.</b>	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: <b>Ing. L. Hnídiak</b>	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: <b>Ing. L. Hnídiak</b>	 <b>s.r.o. KOŠICE</b> E-mail: enviroline@enviroline.sk Mobil: 0911 447 791 0905 887 295
MIESTNE ZASTUPITELSTVO: <b>OcÚ Plechotice</b>			
INVESTOR: <b>Obec Plechotice</b>			
STUPEŇ: <b>Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie</b>			
AKCIA:  <b>Plechotice - Kanalizácia</b>			ČÍSLO ZÁKAZKY: <b>2208103</b>
			PARÉ:  
			DÁTUM: <b>05. 2022</b>
PRÍLOHA: <b>KRIŽOVANIE A SÚBEH S EXISTUJÚCIMI PLYNÁRENSKÝMI ZARIADENIAMI</b>			MIERKA: <b>-</b>
			ČÍSLO PRÍLOHY: <b>C.13</b>